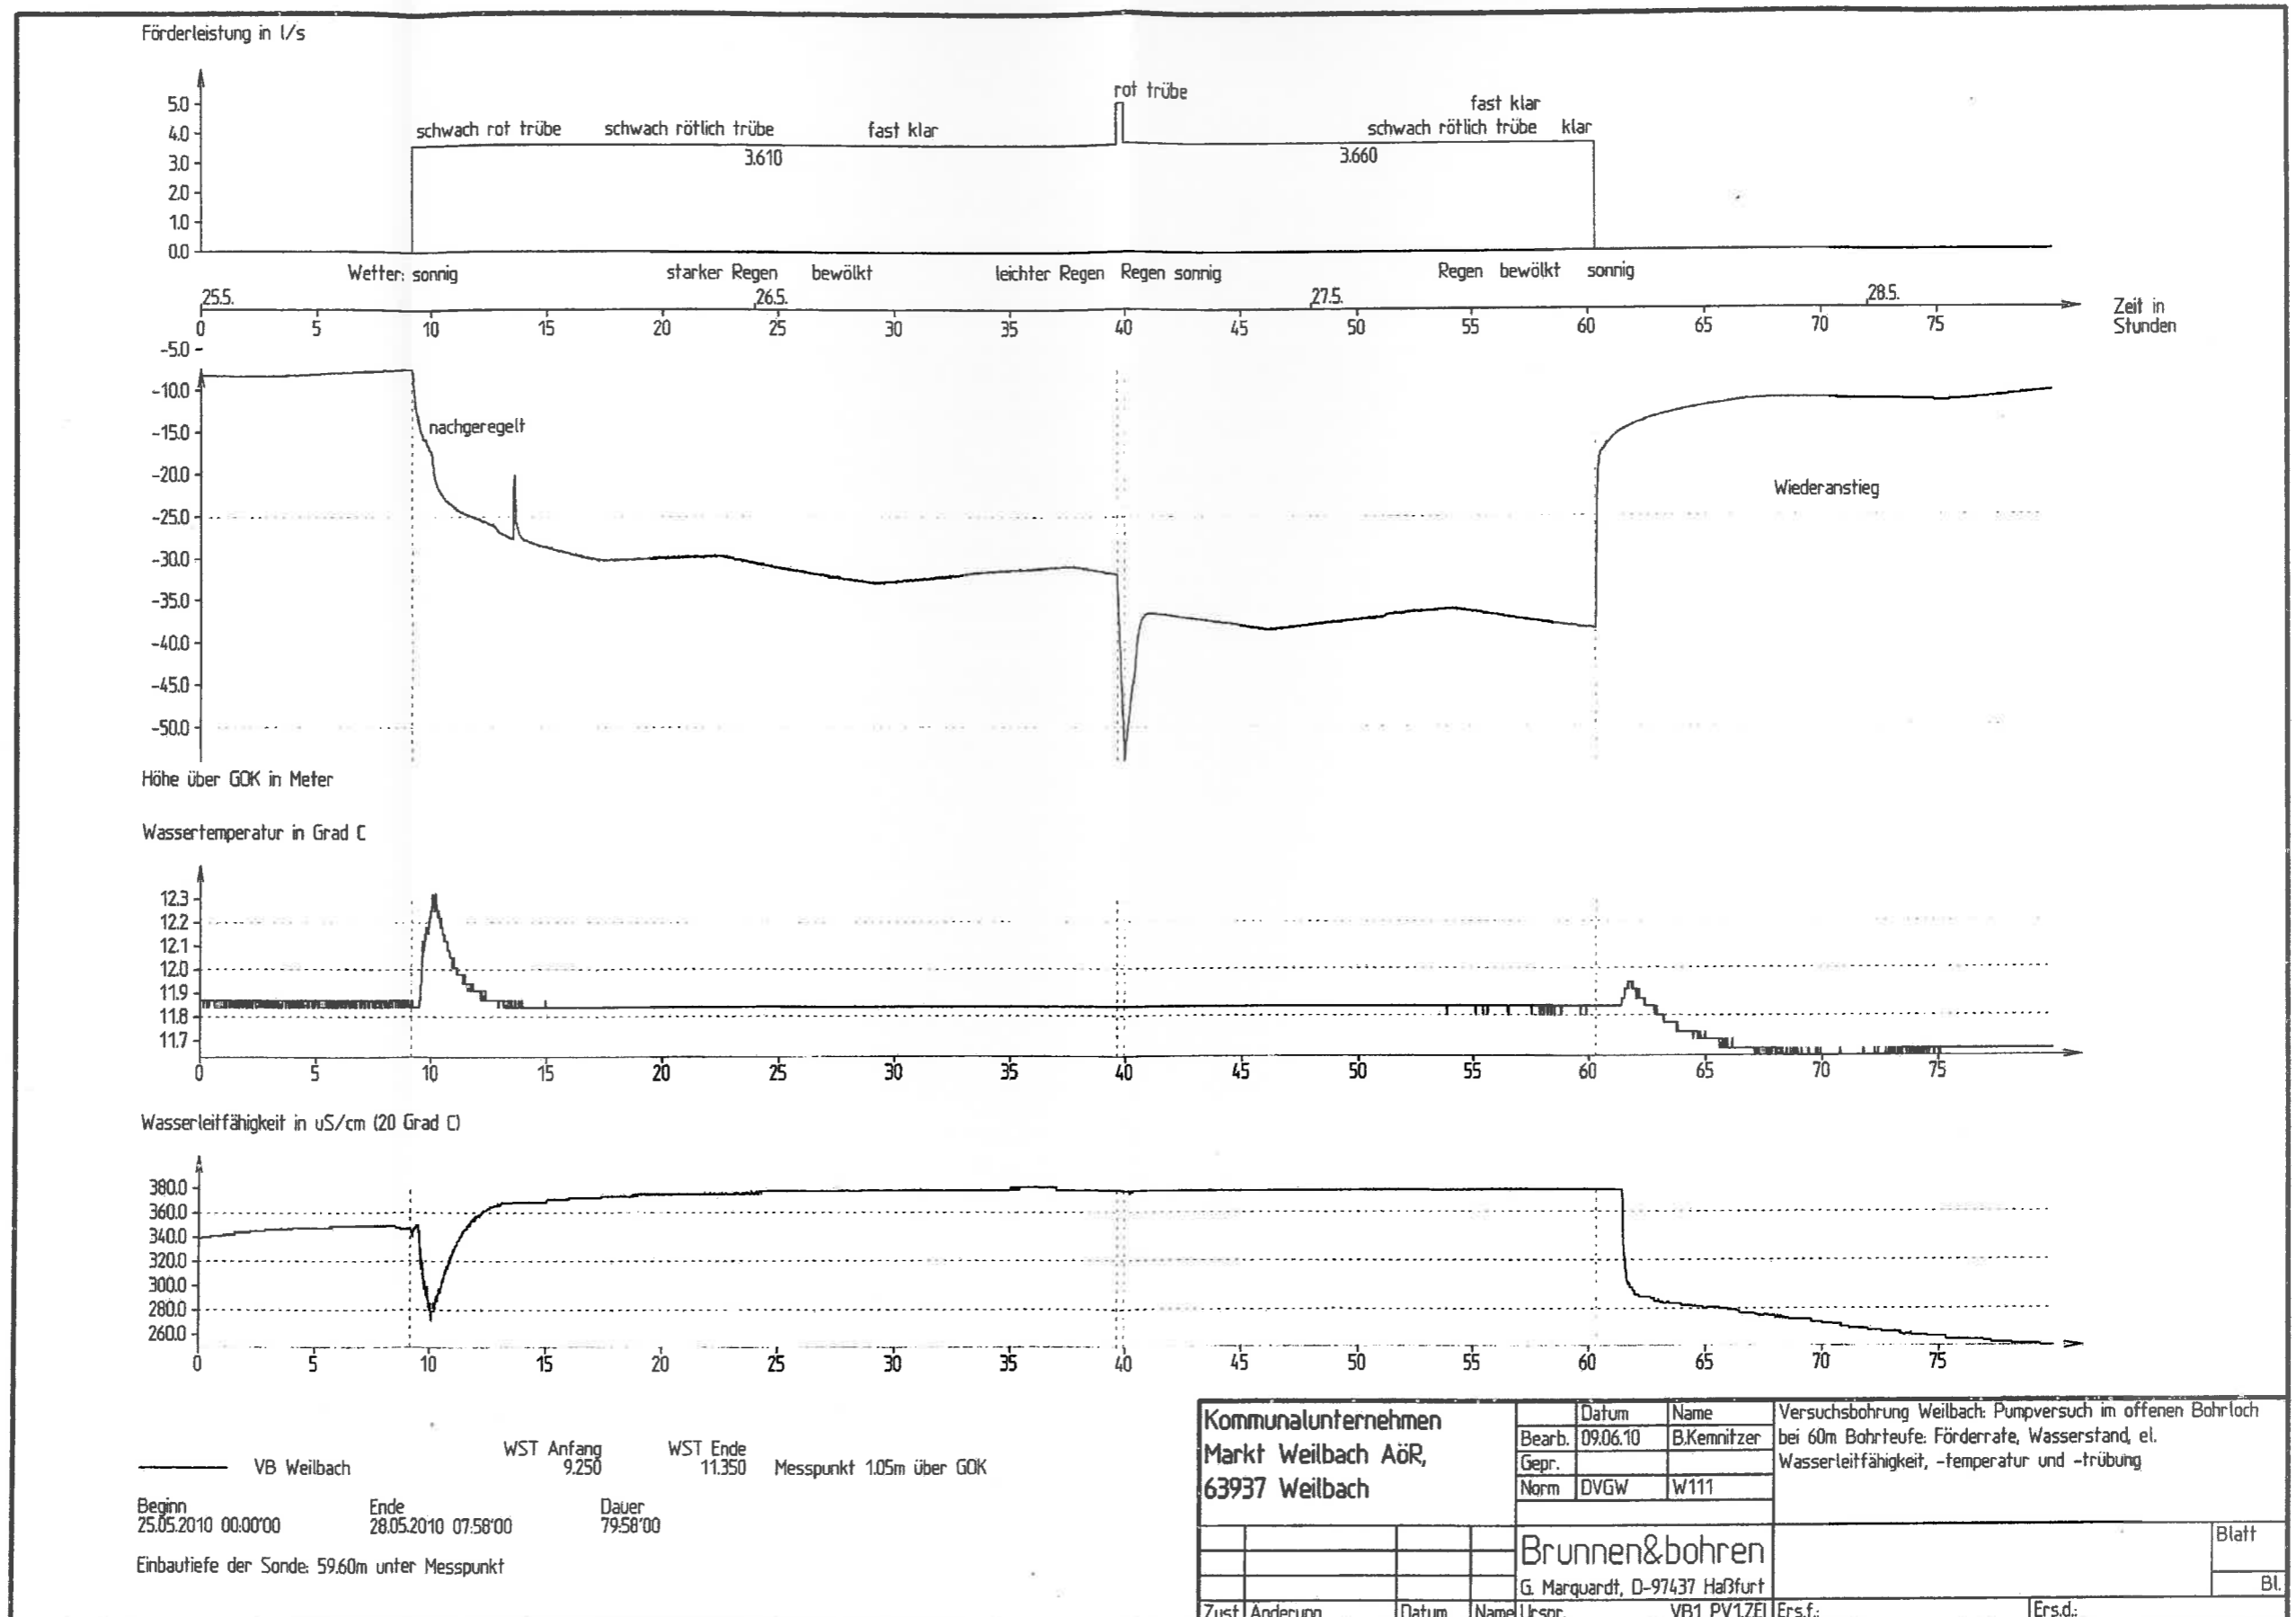


Sicherung der Tw-Versorgung von Miltenberg-Bürgstadt (EMB) und Weilbach
 - Erkundungsergebnisse 2010 -

**VB 1 - Pumpversuch 1 bei Bohrlochtiefe 60 m
 (25.05. bis 28.05.2010)**


Kommunalunternehmen		Datum	Name	Versuchsbohrung Weilbach: Pumpversuch im offenen Bohrloch bei 60m Bohrtiefe: Förderrate, Wasserstand, el. Wasserleitfähigkeit, -temperatur und -trübung
Markt Weilbach AöR,		Bearb. 09.06.10	B.Kemnitzer	
63937 Weilbach		Gepr.		
		Norm DVGW	W111	
		Brunnen&bohren		Blatt
		G. Marquardt, D-97437 Haßfurt		Bl.
Zust. Änderung	Datum	Name	Urspr. VB1 PV1ZEI	Ers.f. Ers.d.